


KONSTRUKCJA ODTWORZENIA JEZDNI O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

①	beton asfaltowy (warstwa ścieralna) - 5 cm	
②	podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 13 cm	
③	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego - 20 cm	
④	warstwa wzmacniająca Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5MPa	- 15cm

wymiary podane w centymetrach

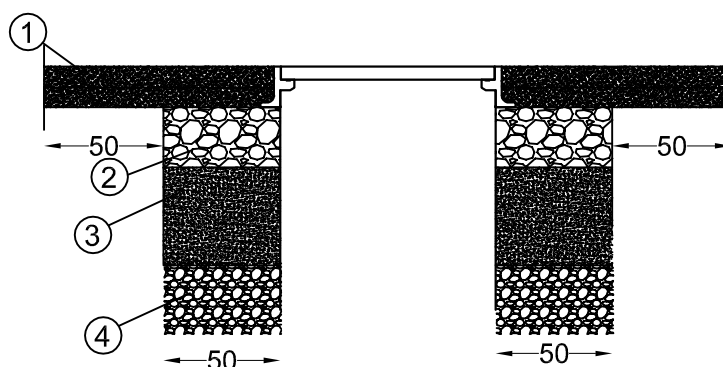

		Imię i Nazwisko:	
Opracował:	Data: 09.2015	inż. Mikołaj Jaczyński	
Projektował:	Data: 09.2015	Krystyna Szczekarewicz upr. nr 31/97	
Inwestor:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin		GSG INDUSTRIA TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
Zadanie inwestycyjne:	Projekt remontu kanału ogólnospławnego w ul. Szarotki		
Rodzaj opracowania:	Projekt odtworzenia nawierzchni		
Nazwa rysunku:	Schemat konstrukcji odtworzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej		
Skala:	Rozmiar [mm]:		Nr Rysunku:
b/s	297x210		SZC/ON/05
			Rewizja:
			A